

No 20081236



2006000170 Z



(2006)国认监认字(001)号



检测  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

申请单位名称 北京恒业世纪科技股份有限公司

产品型号名称 HY5711B 型消防电话

检 验 类 别 认证发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 如对本报告有意见或需解释，请与我中心检验管理部联系。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心  
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218 - 20 号甲  
检验管理部 电话：(86) 24 31535875 ~ 5879 31535699  
                  传真：31535850  
技术发展部 电话：(86) 24 - 31535958 31535968  
                  31535915 ~ 5917 传真：31535967  
邮政编码：110034  
网 址：<http://www.efire.cn>  
电子信箱：[webmaster@efire.cn](mailto:webmaster@efire.cn)

Name: China National Supervision and Test Centre  
for Fire Electronic Product Quality  
Address: 218 - 20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P. R. China 110034  
Tel: (86) 24 31535875 ~ 5879  
Fax: (86) 24 31535850  
Website: <http://www.efire.cn>  
E - mail: [webmaster@efire.cn](mailto:webmaster@efire.cn)

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No20081236

共 6 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 产品名称             | 消防电话                                                                                                                                                                                                                       | 型 号  | HY5711B                               |
| 申请单位             | 北京恒业世纪科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                             | 商 标  |                                       |
| 制 造 商            | 北京恒业世纪科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                             | 检验类别 | 认证发证检验                                |
| 生产企业             | 北京恒业世纪科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                             | 生产日期 | 2008 年 4 月                            |
| 抽 样 者            | 王艳娥、张颖琮                                                                                                                                                                                                                    | 抽样地点 | 成品库                                   |
| 抽样基数             | 5 套                                                                                                                                                                                                                        | 抽样日期 | 2008 年 4 月 24 日                       |
| 样品数量             | 2 套                                                                                                                                                                                                                        | 到样日期 | 2008 年 4 月 25 日                       |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                         | 检验日期 | 自 2008 年 5 月 5 日<br>至 2008 年 5 月 21 日 |
| 检验依据             | GB16806-2006                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 检验项目             | 全项（除恒定湿热(耐久)、振动(正弦)(运行)、振动(正弦)(耐久)试验）                                                                                                                                                                                      |      |                                       |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>我中心按国家标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》的有关条文要求，对北京恒业世纪科技股份有限公司生产的 HY5711B 型消防电话样品进行了认证发证检验。</p> <p>该送检样品满足 GB16806-2006《消防联动控制系统》的有关技术要求，判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <p style="text-align: right;">（检验专用章）<br/>签发日期：二〇〇八年五月二十六日</p> |      |                                       |
| 备<br>注           |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |

批准：张德成

审核：刘军

编制：王学来

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№20081236

共 6 页 第 2 页

|      |                   |      |              |
|------|-------------------|------|--------------|
| 申请单位 | 北京恒业世纪科技股份有限公司    |      |              |
| 通信地址 | 北京市丰台区西罗园南里甲 35 号 |      |              |
| 法人代表 | 刘燕生               | 邮政编码 | 100068       |
| 传 真  | 010-67282879      | 联系电话 | 010-67218877 |

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№20081236

共 6 页 第 3 页

产品描述:

HY5711B 型消防电话:

1. 由 HY5711B 型消防电话总机、HY5716B 型、HY2713 型消防电话分机、HY5714B 型消防电话插孔组成。
2. 消防电话总机的外壳材质为金属。
3. 采用液晶显示器显示信息。
4. 消防电话总机可连接 99 部消防电话分机。
5. 采用内部供电方式。
6. 备用电池为 12V12Ah、2 节铅酸电池。

## 消防电话检验结果汇总表

申请单位：北京恒业世纪科技股份有限公司

№：20081236

产品型号：HY5711B

共 6 页 第 4 页


| 序号 | 检验项目                     | 标准条款号                | 检验结果                | 结论 | 备注 |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------|----|----|
| 1  | 试验前检查                    | 5.1.5、4.1<br>7.1、7.2 | 满足标准要求。             | 合格 |    |
| 2  | 消防电话总机性能试验               | 5.7.1                | 功能正常。               | 合格 |    |
| 3  | 消防电话分机性能试验               | 5.7.2                | 功能正常。               | 合格 |    |
| 4  | 消防电话插孔性能试验               | 5.7.3                | 功能正常。               | 合格 |    |
| 5  | 电源性能试验                   | 5.7.4                | 功能正常。               | 合格 |    |
| 6  | 绝缘电阻试验                   | 5.13                 | 大于 500MΩ。           | 合格 |    |
| 7  | 泄漏电流试验                   | 5.14                 | 总泄漏电流值为<br>0.371mA。 | 合格 |    |
| 8  | 射频电磁场辐射抗扰度<br>试验         | 5.16                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 9  | 射频场感应的传导骚扰<br>抗扰度试验      | 5.17                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 10 | 静电放电抗扰度试验                | 5.18                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰<br>度试验        | 5.19                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 12 | 浪涌（冲击）抗扰度试验              | 5.20                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 13 | 电源瞬变试验                   | 5.21                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 14 | 电压暂降、短时中断和电<br>压变化的抗扰度试验 | 5.22                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 15 | 低温（运行）试验                 | 5.23                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 16 | 恒定湿热（运行）试验               | 5.24                 | 功能正常。               | 合格 |    |
| 17 | 碰撞试验                     | 5.28                 | 功能正常。               | 合格 |    |

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№20081236

共 6 页 第 5 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

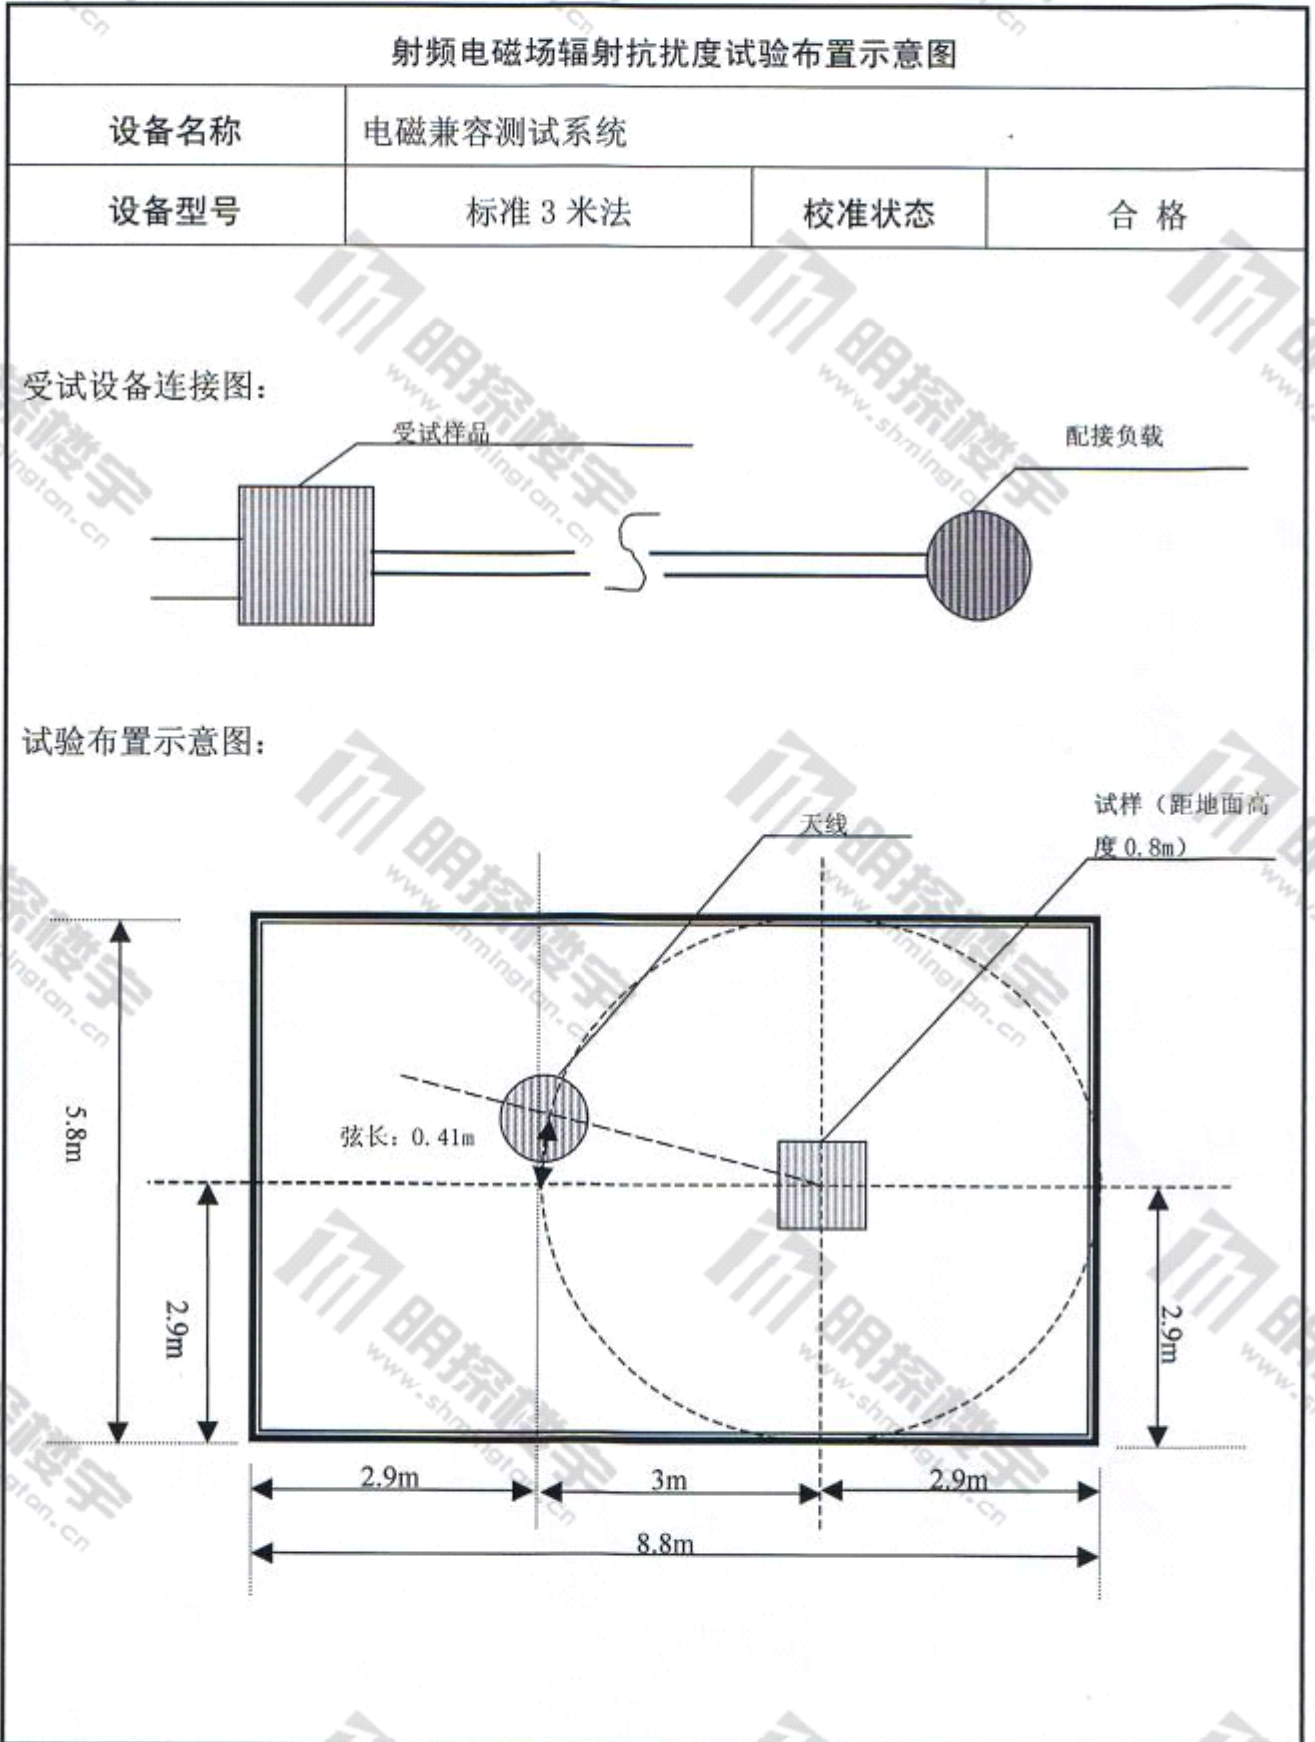

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№20081236

共 6 页 第 6 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

